


Rzut parteru

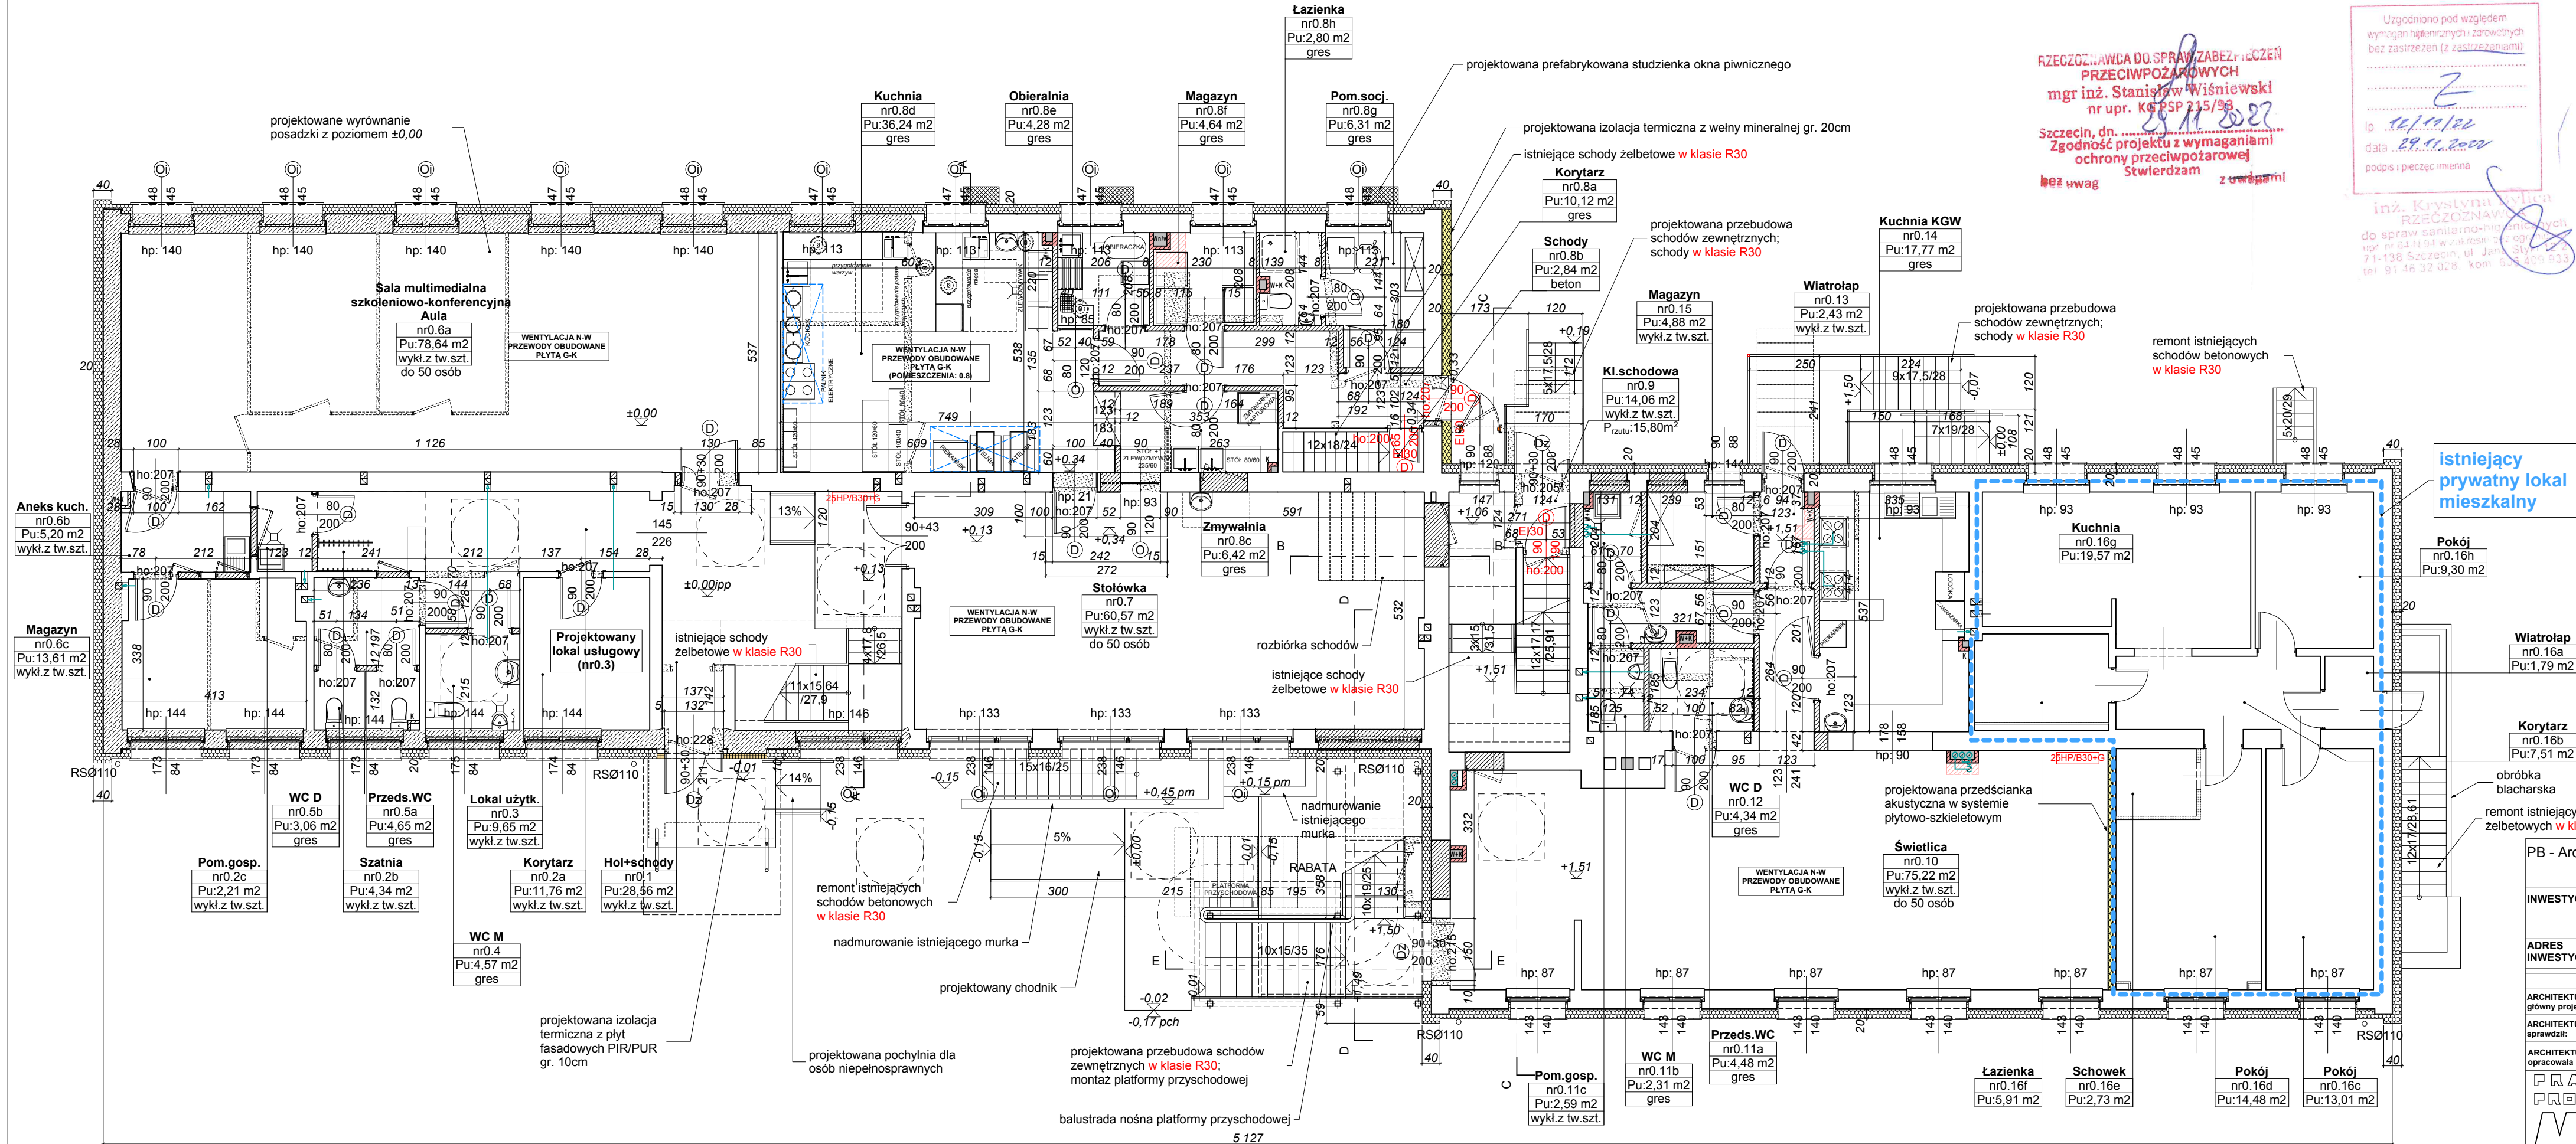

RZECZOPRAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN  
PRZECIWPÓŻAROWYCH  
mgr inż. Stanisław Wiśniewski  
nr upr. KG PSP 235/98  
Szczecin, dn. 28.11.2022  
Zgodność projektu z wymaganiami  
ochrony przeciwpożarowej  
Stwierdzam z uwagami

Uzgodniono pod względem  
wymagań higienicznych i zdrowotnych  
bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami)  
ip. 28.11.2022  
data 28.11.2022  
podpis i pieczęć imienna

- istniejąca ściana murowana przewidziana do pozostawienia
- istniejąca ściana płytowo-szkieletowa przewidziana do pozostawienia
- projektowana ściana murowana / zamurowanie otworu
- istniejąca ściana przewidziana do rozbiórki
- projektowana izolacja termiczna gr. 10 i 20cm ze styropianu montowana w systemie BSO
- projektowana izolacja termiczna gr. 20cm z wełny mineralnej montowana w systemie BSO
- projektowana izolacja termiczna gr. 10cm z płyt fasadowych PIR/PUR montowana w systemie BSO
- projektowana obudowa w klasie EI60 przewodów pionowych prowadzonych z piwnicy
- projektowana izolacja przeciwwilgociowa pozioma metodą iniekcji krystalicznej na poziomie podłogi na gruncie
- projektowany hydrant wewnętrzny zawieszany z węzłem półsztywnym DN25 z miejscem na gaśnicę
- projektowana wentylacja grawitacyjna
- istniejący przewód kominowy do podłączenia projektowanej wentylacji grawitacyjnej

PB - Architektoniczno-Budowlany: <b>RZUT PARTERU</b>			
INWESTYCJA:	Przebudowa i remont istniejącego budynku, budowa schodów zewnętrznych, zagospodarowanie terenu wokół budynku w ramach zadania: poprawa efektywności energetycznej budynku wielofunkcyjnego w Grzmiącej wraz z jego modernizacją		
ADRES INWESTYCJI:	Działka nr 15/4 obręb Grzmiąca 0013, gmina Grzmiąca, ul. Kolejowa 2		
OPRACOWALI:		nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA główny projektant:		mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005
ARCHITEKTURA sprawdził:		mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK	34/ZPOIA/OKK/2012
ARCHITEKTURA opracowała		mgr inż. arch. Anna BOCZAR	2/ZPOIA/OKK/2013
DATA:		11.2022	rew. 00 z dn. ....
SKALA:		1:100	
NR RYS.:		A/2	

PRACOWNIA  
PROJEKTOWA  
MIŁOŚ  
www.milo7.pl | pracownia@milo7.pl  
ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin  
tel/fax 914319926, kom. 608031884