


Uwaga: Instalacje prowadzone w kanałach instalacyjnych pod posadzką parteru

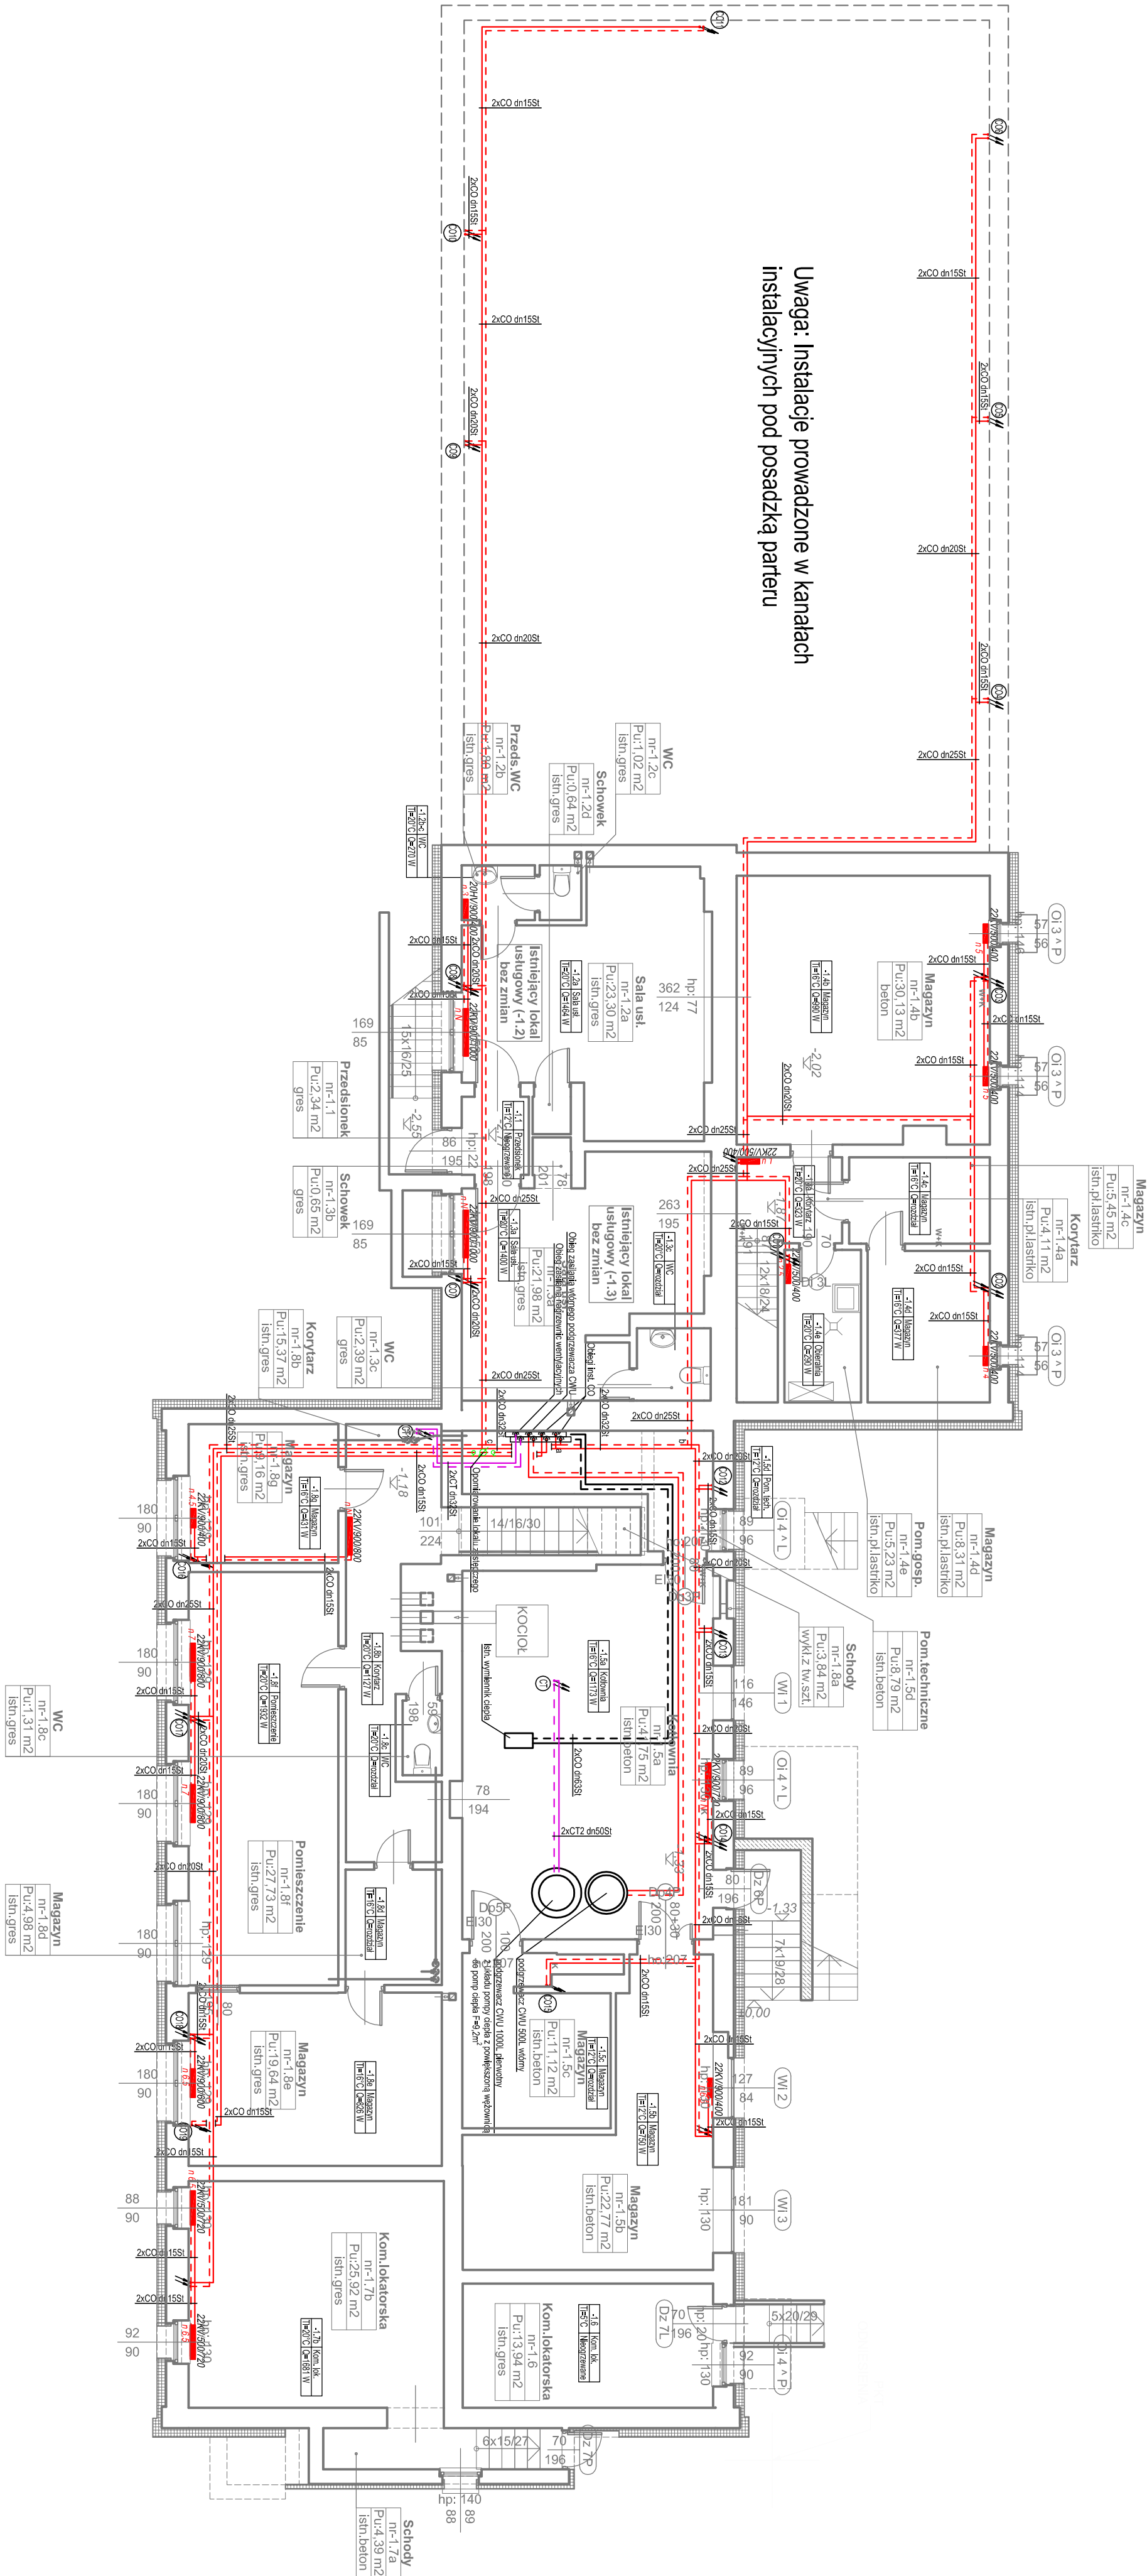

OZNACZENIA:

- 50 Kcal/min
- T=65 °C
- Q=112 W
- nazwa
- wymagana moc grzewcza
- nr podłączenia
- temp. obliczeniowa pom.

22N/090/800

Grzejnik płytowy z podłogiem do dołu

Instalacja CO

Instalacja CT

Przewody kable w górę

Przewody kable w dół

PB - Techniczny: Sanitarna
RZUT PIWNICY - INSTALACJE GRZEWcze

INWESTYCJA: Przebudowa i remont istniejącego budynku, budowa schodów zewnętrznych, zagospodarowanie terenu wokół budynku w

ramach zadania: poprawa efektywności energetycznej budynku wielofunkcyjnego w Grzmiącej wraz z jego modernizacją

ADRES INWESTYCJI:	Działka nr 15/4 obręb Grzmiąca 0013, gmina Grzmiąca, ul. Kolejowa 2
------------------------------	--

	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
SANITARNA			

główny projektant:	dr inż. Adam Krupinski	ZAP/0072/P00S/06	
SANITARNIA	mgr inż. Agnieszka Cichocka	ZAP/0222/PWOS/10	

sprawdzia:	mgr inż. Jolanta Szewczyk	2010/04/21	
------------	---------------------------	------------	--

FRANCEWINIA
DATA: 12.2022
new: 00
Z dn:

SKALA: 1:100

304

ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin
toll-free 014340026 kom 660031884
